DN (mm)	**H1** (mm)	**H2** (mm)
110	239	102
160	290	102
200	340	102
250	674	220
315	707	220
400	809	220

Nr studni	**Typ kinety**	**DN** (mm)	**Rzędna terenu**	**Rzędna dna**	**H** (mm)	**H3** (mm)	**Wkładka "in situ"** (mm)	**Rzędna "in situ"**	**Typ włazu**	**Uwagi**
D0	IV	200	83,6	82,47	1130	792			D400	
D1	IV	200	83,8	82,54	1260	922			D400	
D2	I	200	83,8	82,59	1210	872			D400	
D3	IV	200	83,8	82,65	1150	812			D400	
DH	I	150	83,8	82,6	1200	862			D400	

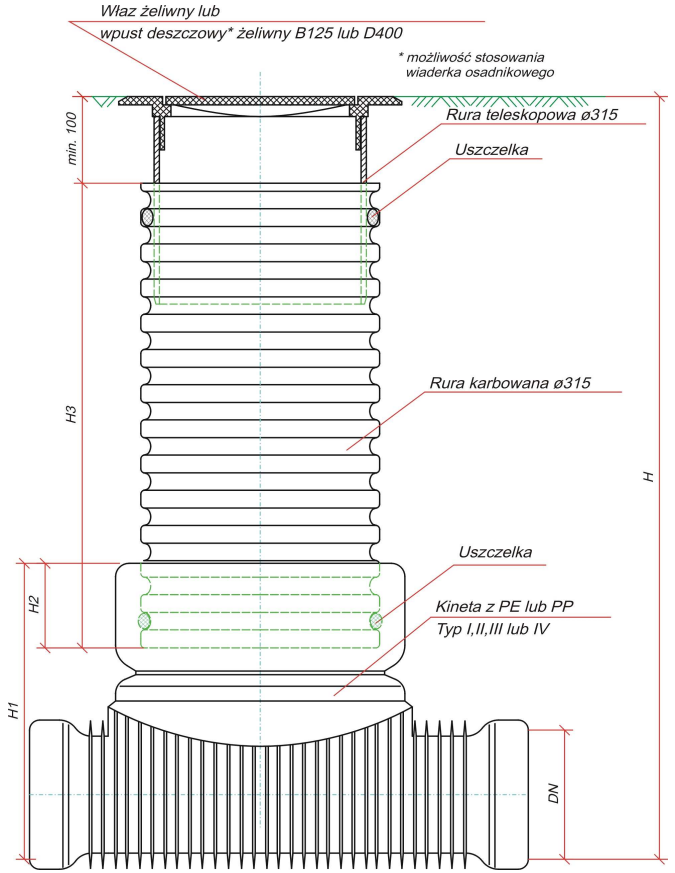

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY SZPITAL POWIATOWY W PUŁTUSKU		
Temat:	**RUROCIĄG PRZELEWOWY I SPUSTOWY ZBIORNIKI RETENCYJNE WODY**	Data: **12.2007**
Tytuł rys.:	**Studzienka kanalizacyjna ϕ 315 niewłazowa z włazem żeliwnym**	Skala:
Inwestor:	**Starostwo Powiatowe w Pułtusku**	Nr rys.: **11**
Autor projektu:	**tech. Jerzy Karpiej** **upr. Cie 89/94**	Podpis:
Wykonał:		Podpis:
Sprawdził:	**mgr inz Tadeusz Kokosza** **upr. Cie GT 8386/22/77**	Podpis: